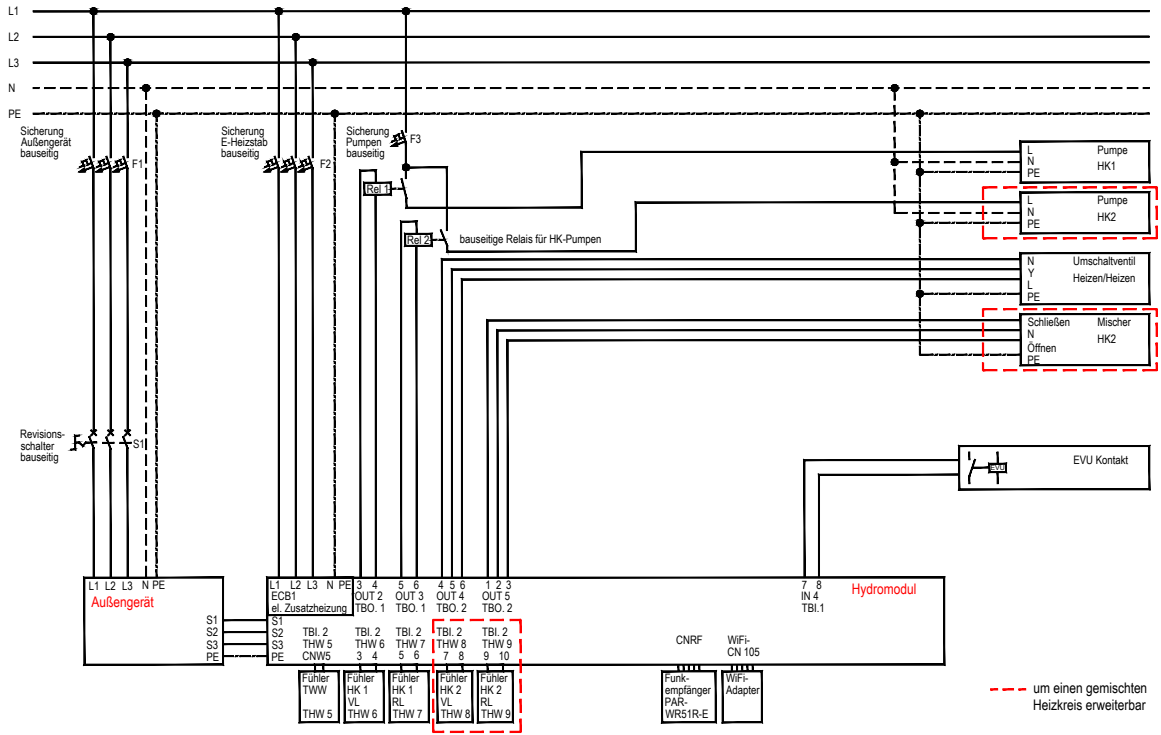

Elektrischer Anschlussplan gem. hydraulischem Anlagenbeispiel für Ecodan Hydromodul				Anlagenbeispiel 3	
Außengerät	PUHZ-S(H)W100/112/120/140/160/200/230Y, PUHZ-HW112/140Y	**Anzahl Heizkreise**	1 und/oder 2	**Stand**	11.08.2017
Innengerät	EHSC/E-YxxC, EHPX-YxxC	**Spannungsversorgung Außengerät**	400 V		
Betriebsart	monovalent oder monoenergetisch	**Speicher Trinkwarmwasser**	separat		